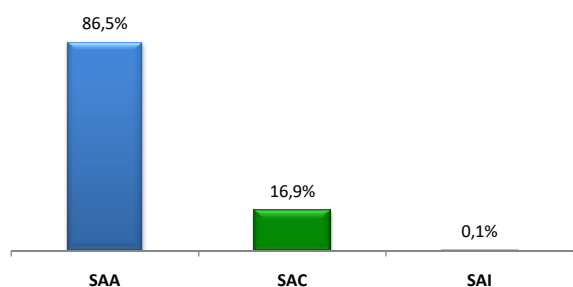

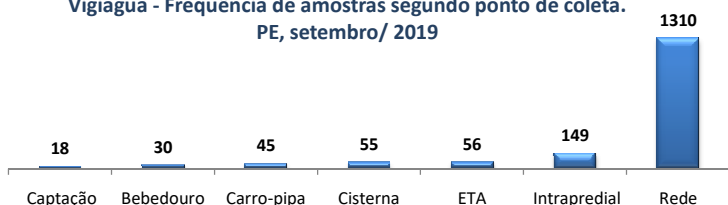


Dados consolidados em: 10/10/2019.


1.707 amostras coletadas (70,0%) – 2.437 previstas

3.877 análises realizadas (32,5%) – 7.311 previstas


Vigiagua - Percentual de amostras analisadas segundo forma de abastecimento.
PE, setembro/ 2019Vigiagua - Percentual de amostras analisadas segundo zona de abastecimento.
PE, setembro/ 2019Vigiagua - Frequência de amostras segundo ponto de coleta.
PE, setembro/ 2019Vigiagua - Percentual de cumprimento de meta dos parâmetros básicos,
segundo Geres. PE, setembro/ 2019

Geres	Nº Amostras (Mês)	Coliformes totais/E.coli		Turbidez		Agente desinfetante/Cloro Residual Livre			Coap e SEVS 100%
		Nº Amostras Analisadas	Meta 100%	Nº Amostras Analisadas	Meta 100%	Nº Amostras Analisadas	Meta 100%	PQA-VS 75%	
I	456	303	66,4	278	61,0	434	95,2	95,2	73,7
II	238	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
III	259	0	0,0	10	3,9	55	21,2	21,2	7,8
IV	419	61	14,6	368	87,8	376	89,7	89,7	60,9
V	238	82	34,5	74	31,1	91	38,2	38,2	34,6
VI	160	86	53,8	129	80,6	124	77,5	77,5	69,6
VII	76	7	9,2	51	67,1	51	67,1	67,1	45,4
VIII	106	0	0,0	182	171,7	181	170,8	170,8	107,0
IX	134	67	50,0	96	71,6	97	72,4	72,4	63,8
X	121	39	32,2	47	38,8	54	44,6	44,6	38,2
XI	110	107	97,3	107	97,3	97	88,2	88,2	94,4
XII	120	77	64,2	77	64,2	69	57,5	57,5	62,1
PE	2437	829	34,0	1419	58,2	1629	66,8	66,8	51,8


Mapa 1: Percentual de cumprimento de meta do parâmetro básico – coliformes totais/E.coli. PE, setembro/2019

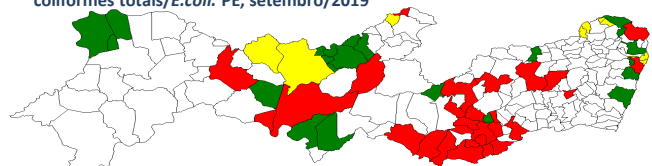

Mapa 2: Percentual de cumprimento de meta do parâmetro básico – turbidez . PE, setembro/ 2019

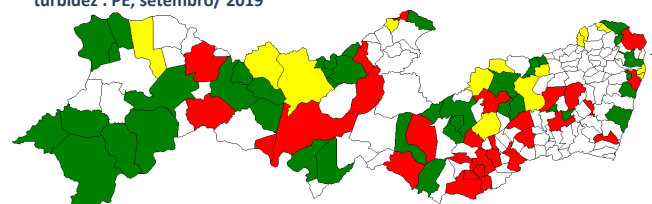

Mapa 3: Percentual de cumprimento de meta do parâmetro básico – cloro residual livre . PE, setembro/ 2019

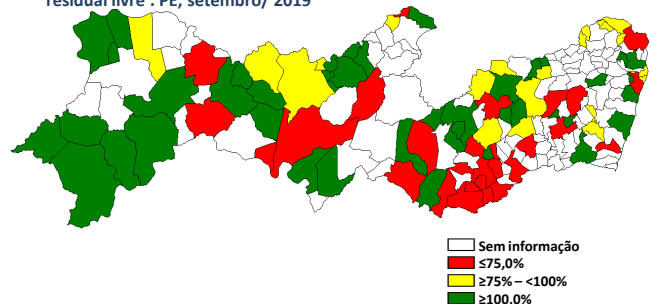

Amostras Insatisfatórias

Coliformes

829 (34,0%) amostras analisadas
34 (4,1%) com presença de *E. coli*

Turbidez

1.419 (58,2%) amostras analisadas
581 (40,9%) das amostras com turbidez acima de 1,0 uT

Cloro Residual Livre (CRL)

1.629 (66,8%) amostras analisadas
94 (5,8%) amostras com CRL igual a 0 mg/L
612 (37,6%) amostras com CRL <0,2mg/L e >2,0 mg/L
60 (3,7%) amostras com CRL ≥5,0 mg/L

Expediente

Governador de Pernambuco Paulo Câmara	Secretário Estadual de Saúde André Longo	Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde Luciana Albuquerque	Diretoria Geral de Monitoramento e Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Saúde Ambiental e do Trabalhador Juliana Martins	Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador Adriana Guerra	Coordenação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e Desastres Gabriela Murakami	Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano Itamar Soares Silvânia Alves	Elaboração Silvânia Alves
---	--	---	---	---	--	--	-------------------------------------